

IDENTIFICAÇÃO DE ERROS DE TOPOLOGIA VIA MULTIPLICADORES DE LAGRANGE NORMALIZADOS E TESTES DE HIPÓTESES

Elizete Maria Lourenço
elizete@labspot.ufsc.br

Antonio Simões Costa
simoes@labspot.ufsc.br

Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Santa Catarina
66040-900 - Florianópolis, SC, BRASIL

RESUMO – Este artigo desenvolve uma metodologia baseada em testes de hipóteses a ser associada à técnica de identificação de erros topológicos via multiplicadores de Lagrange normalizados recentemente proposta na literatura. O principal objetivo é eliminar a necessidade de re-estimação de estados a cada nova configuração a ser testada, requerida pelo método citado. As hipóteses são definidas pelos *status* dos disjuntores suspeitos de terem sido erroneamente modelados. Os testes de hipóteses propostos aplicam o teorema de Bayes de modo a obter como resultado probabilidades condicionais para as hipóteses. A partir destas, é possível identificar a correta configuração da rede.

Palavras-Chave – Identificação de Erros de Topologia em Sistemas de Potência; Estimação de Estados em Sistemas de Potência; Modelagem em Tempo Real de Sistemas de Potência.

ABSTRACT – This paper proposes the use of hypothesis testing for topology error identification based on normalized Lagrange multipliers. The main objective is to avoid state re-estimations that would be otherwise required for each possible set of suspect breaker statuses. The hypotheses are defined in terms of the set of circuit breakers whose statuses are under suspicion. The proposed hypothesis testing procedure relies on Bayes' theorem to compute the conditional probabilities for the hypotheses, which are then used to identify the correct network topology.

Keywords – Identification of Topology Errors in Power Networks; Power System State Estimation; Power System Real Time Modeling.

1 INTRODUÇÃO

A modelagem em tempo real é uma ferramenta fundamental na moderna operação de sistemas elétricos de potência. Vários aplicativos destinados à análise da segurança da operação dependem da disponibilidade de modelos confiáveis obtidos a partir do processamento de informações adquiridas em tempo real. Um requisito para a obtenção de tais modelos é o conhecimento da topologia da rede que corresponde às condições efetivamente existentes, definidas pelas informações sobre o *status* de chaves

e disjuntores. Erros nestes dados comprometem os resultados fornecidos pelos aplicativos executados subseqüentemente, tais como a estimação de estados, a análise de contingências e o fluxo de potência em tempo real.

Desenvolvimentos recentes relacionados à representação dos ramos de impedância nula (Monticelli e Garcia, 1991), (Monticelli, 1993) e à possibilidade do uso de multiplicadores de Lagrange na detecção de erros grosseiros e erros topológicos (Gjelsvik, 1993), renovaram o interesse de pesquisa nesta área. Neste sentido, novos algoritmos de estimação de estados (Alsaç et alii, 1998) e de identificação de erros topológicos via multiplicadores de Lagrange normalizados (Clements e Simões Costa, 1997), foram propostos recentemente.

Este trabalho propõe a associação de testes de hipóteses baseados no Teorema de Bayes à identificação de erros topológicos via multiplicadores de Lagrange normalizados, com o objetivo de eliminar a necessidade de re-estimação dos estados a cada nova configuração a ser testada, requerida em (Clements e Simões Costa, 1997).

No método proposto neste artigo, os multiplicadores de Lagrange normalizados são utilizados para determinar os disjuntores suspeitos de conterem erro de modelagem. Os testes de hipóteses fornecem como resultado a probabilidade condicional para as combinações de *status* destes disjuntores, possibilitando ao final a identificação da correta configuração da rede.

2 ESTIMAÇÃO DE ESTADOS COM RESTRIÇÕES E COM INFORMAÇÕES A *PRIORI*

2.1 Modelagem de Ramos de Impedância Nula: Restrições Operacionais

O método proposto utiliza a representação detalhada de regiões da rede previamente identificadas como suspeitas. Estas regiões são modeladas ao nível de seção de barra. Para isto, a representação de disjuntores proposta em (Monticelli e Garcia, 1991) e (Monticelli, 1993) é utilizada, segundo a qual os fluxos ativos

⁰Artigo submetido em 15/12/2000

entre os nós i e j , os fluxos de potência ativa t_{ij} e reativa u_{ij} são incluídos no vetor de estados.

Para representar um dado disjuntor fechado, a diferença angular $\delta_i - \delta_j$ e a queda de tensão $V_i - V_j$ são consideradas nulas. Se o disjuntor estiver aberto, os fluxos ativo t_{ij} e reativo u_{ij} serão iguais a zero. Estas informações são inseridas no modelo matemático sob forma de restrições ao problema de estimação de estados. Tais restrições são chamadas de *restrições operacionais*, uma vez que um disjuntor pode ter seu *status* modificado de acordo com necessidades ditadas pelas condições de operação (Clements e Simões Costa, 1997), e serão referenciadas genericamente na formulação da estimação de estados restrita por:

$$h_o(x) = 0 \quad (1)$$

onde $h_o(x)$ é um vetor $N_o \times 1$ de funções não-lineares que representam as restrições operacionais e x é o vetor $n \times 1$ de variáveis de estado, contendo tanto as variáveis nodais convencionais quanto os fluxos de potência ativa e reativa pelos disjuntores.

2.2 Restrições Estruturais

Além das restrições operacionais, outras restrições podem surgir a partir da configuração física da rede. Em particular, pode-se citar as barras/nós de passagem, as quais obedecem as restrições de injeção de potência ativa e reativa nulas, ou seja, para a barra/nó de passagem i , $p_i = 0$ e $q_i = 0$. A escolha de uma barra i como referência angular para o sistema também pode ser modelada como uma restrição, sendo esta do tipo $\delta_i = 0$. Estas restrições são chamadas *restrições estruturais* e serão genericamente referenciadas por:

$$h_s(x) = 0 \quad (2)$$

onde $h_s(x)$ é um vetor $N_s \times 1$ de funções não-lineares que representam as restrições estruturais.

2.3 Modelagem das Telemedidas Analógicas

Adicionalmente, o modelo em tempo real deve incluir as telemedidas analógicas provenientes do sistema de aquisição de dados. Estas são modeladas da seguinte forma:

$$z_m = h_m(x) + \varepsilon_m \quad (3)$$

$$E\{\varepsilon_m \varepsilon_m^T\} = R_m \quad (4)$$

onde $h_m(x)$ é o vetor $m \times 1$ de funções das medidas, ε_m é o vetor de mesma dimensão contendo os erros de medição e R_m é a matriz $m \times m$ de covariância dos erros de medição.

2.4 Formulação da Estimação de Estados com Restrições e com Informações A Priori

O problema de estimação de estados consiste na minimização da soma ponderada dos quadrados dos resíduos de estimação. Considerando a incorporação das restrições operacionais e estruturais, o problema passa a ser de otimização restrita, e será

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & \frac{1}{2} r_m^T R_m^{-1} r_m \\ \text{Sujeito a:} \quad & -r_m + z_m - H_m \hat{x} = 0 \\ & h_s(\hat{x}) = 0 \\ & h_o(\hat{x}) = 0 \end{aligned} \quad (5)$$

onde:

r_m : vetor $m \times 1$ de resíduos das medidas e

\hat{x} : vetor $n \times 1$ de estimativas para os estados.

No método proposto, informações *a priori* eventualmente disponíveis sobre as variáveis de estado podem ser incluídas no problema de estimação de estados. Estas informações são modeladas diretamente na função objetivo do problema de otimização (5), que é acrescida do termo:

$$\frac{1}{2} (\hat{x} - \bar{x})^T P^{-1} (\hat{x} - \bar{x}) \quad (6)$$

onde \bar{x} é um vetor $n \times 1$ que contém as informações *a priori* para os estados, cuja incerteza é modelada através de uma matriz $n \times n$ de covariância P .

Levando em consideração as informações *a priori* e a representação explícita dos disjuntores, o problema de estimação de estados, torna-se:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & \frac{1}{2} r_m^T R_m^{-1} r_m + \frac{1}{2} (\hat{x} - \bar{x})^T P^{-1} (\hat{x} - \bar{x}) \\ \text{Sujeito a:} \quad & -r_m + z_m - h_m(\hat{x}) = 0 \\ & h_s(\hat{x}) = 0 \\ & h_o(\hat{x}) = 0 \end{aligned} \quad (7)$$

Aplicando as condições de otimalidade de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) à função Lagrangeana do problema (7) e linearizando-as com respeito a um dado x^k , obtém-se o conjunto de equações abaixo, escrito na forma matricial:

$$\begin{pmatrix} -P^{-1} & H_m^T & H_s^T & H_o^T \\ H_m & R_m & 0 & 0 \\ H_s & 0 & 0 & 0 \\ H_o & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \hat{x} \\ \lambda_m \\ \lambda_s \\ \lambda_o \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -P^{-1} \bar{x} \\ \Delta z_m \\ -h_s(x^k) \\ -h_o(x^k) \end{pmatrix} \quad (8)$$

onde $\Delta \hat{x} \triangleq \hat{x} - x^k$, $\Delta z_m \triangleq z - h_m(x^k)$, H_m , H_s e H_o são as matrizes Jacobianas das funções $h_m(\hat{x})$, $h_s(\hat{x})$ e $h_o(\hat{x})$, de dimensões $m \times n$, $N_s \times n$ e $N_o \times n$, respectivamente, e λ_m , λ_s e λ_o são os multiplicadores de Lagrange associados às medidas, às restrições estruturais e às restrições operacionais. Por conveniência, definimos o vetor $n_{mr} \times 1$ de multiplicadores de Lagrange como:

$$\lambda \triangleq [\lambda_m^T \quad \lambda_s^T \quad \lambda_o^T]^T$$

onde:

$$n_{mr} \triangleq m + N_s + N_o$$

Finalmente, o problema de estimação de estados restrita com informações *a priori* (7) pode ser resolvido usando o algoritmo do tableau esparsa de Hachtel (Gjelsvik et alli, 1985) que soluciona o sistema linear descrito em (8).

Além de λ_m , o vetor λ contém os multiplicadores de Lagrange associados às restrições estruturais e operacionais. Os valores destes multiplicadores representam a sensibilidade da função objetivo $J(\hat{x})$ com relação a variações nestas restrições (Gjelsvik, 1993).

3.1 Multiplicadores de Lagrange Normalizados

O multiplicador de Lagrange *normalizado* λ_i^N é definido em (Clements e Simões Costa, 1997) como:

$$\lambda_i^N \triangleq \frac{\lambda_i}{\sqrt{W_{ii}}} \quad (9)$$

onde W é a matriz de covariância de λ . Pode-se demonstrar que, na ausência de erros grosseiros em medidas e supondo que as restrições modelam corretamente a rede, os multiplicadores de Lagrange λ são variáveis aleatórias de média zero (Clements e Simões Costa, 1997). Portanto, sob as mesmas condições, o multiplicador de Lagrange *normalizado* λ_i^N é uma variável aleatória de média zero e variância unitária. Além disso, verifica-se que os multiplicadores de Lagrange normalizados referentes às medidas, λ_m^N , são equivalentes aos resíduos normalizados. Os multiplicadores de Lagrange normalizados fornecem uma ferramenta para a detecção e identificação de erros em restrições, da mesma forma que os resíduos normalizados são utilizados na detecção e identificação de erros grosseiros em medidas (Clements e Simões Costa, 1997).

A matriz W pode ser obtida a partir da esparsa inversa da matriz de coeficientes da equação (8):

$$\begin{pmatrix} -\Sigma & C^T \\ C & W \end{pmatrix} \triangleq \begin{pmatrix} 0 & H^T \\ H & R \end{pmatrix}^{-1} \quad (10)$$

onde:

$$H \triangleq \begin{pmatrix} H_m \\ H_s \\ H_o \end{pmatrix}; R \triangleq \begin{pmatrix} R_m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (11)$$

e Σ , C e W são partições da inversa do lado direito da equação (10), com dimensões correspondentes às de P^{-1} , H e R , respectivamente.

3.2 Seleção de Disjuntores Suspeitos

É suposto que os resultados obtidos a partir de uma estimação de estados previamente realizada são utilizados para delimitar as regiões da rede prováveis de conterem erros topológicos, de tal forma que apenas algumas subestações necessitem ser detalhadas ao nível de seção de barras. Ainda assim, dependendo da dimensão do sistema e do número de subestações a serem detalhadas, aplicar testes de hipóteses para a identificação de erros topológicos a todas as possíveis combinações dos *status* de disjuntores da rede pode resultar em um esforço computacional elevado.

No método proposto, os multiplicadores de Lagrange normalizados são utilizados para seleção dos disjuntores suspeitos de conterem erro de modelagem. Se o máximo multiplicador de Lagrange normalizado associado às restrições operacionais $\lambda_{o_max}^N$ é superior a um limiar pré-estabelecido λ_t , conclui-se pela existência de erros de topologia. Os disjuntores associados a restrições operacionais (λ_o^N) cujos multiplicadores de Lagrange normalizados tem magnitude superior ao limiar λ_t são então selecionados como suspeitos. Os testes de hipóteses são aplicados

3.3 Definição das Hipóteses

Se n_{ds} disjuntores forem selecionados como suspeitos no processo descrito na seção anterior, então existirão $2^{n_{ds}}$ possíveis combinações de *status* para este conjunto de disjuntores. A hipótese básica \mathcal{H}_0 é definida como sendo a combinação de *status* dos disjuntores suspeitos originalmente considerada. Cada uma das demais combinações de *status* possíveis para o conjunto de disjuntores suspeitos estabelece uma hipótese alternativa \mathcal{H}_i .

Os estados do sistema são estimados considerando a atual configuração da rede, correspondente à hipótese básica. Os resultados obtidos com esta estimação são também utilizados para o processamento das hipóteses alternativas. Evita-se assim, o esforço computacional de se realizar uma nova estimação de estados para cada hipótese alternativa. Os detalhes dos procedimentos computacionais correspondentes são descrito nas subseções que seguem.

3.3.1 Hipótese Básica - \mathcal{H}_0

Para que seja possível obter as informações necessárias para cada hipótese alternativa a partir dos resultados da estimação de estados para a hipótese básica, tanto as restrições operacionais para posição aberta quanto para a posição fechada de cada disjuntor devem ser representadas no problema de estimação de estados (7), independentemente do atual *status* do disjuntor. Para representar a atual configuração da rede neste caso, é necessário que as restrições operacionais que não representam a atual posição dos disjuntores, daqui por diante referenciadas como *restrições complementares*, sejam desativadas. As restrições complementares são desativadas através de sua transformação em “medidas” de variância elevada, o que afetará os valores diagonais correspondentes da matriz R .

3.3.2 Hipóteses Alternativas - \mathcal{H}_i

Para uma hipótese alternativa \mathcal{H}_i , o *status* de pelo menos um disjuntor suspeito tem posição diferente daquela apresentada pela hipótese básica. Para representar a configuração estabelecida por \mathcal{H}_i a partir de \mathcal{H}_0 , é necessário desativar as restrições operacionais de posição aberta e ativar as restrições operacionais de posição fechada para os disjuntores suspeitos cujo *status* é fechado em \mathcal{H}_i e aberto em \mathcal{H}_0 , e vice-versa para os disjuntores suspeitos cujo *status* é aberto em \mathcal{H}_i e fechado em \mathcal{H}_0 . A representação de cada hipótese alternativa é baseada em modificações na matriz de covariância R que, conforme descrito na subseção 3.3.1, podem ser representadas por:

$$R^i = R + \Delta R^i \quad (12)$$

onde:

$$\Delta R^i = \text{diag}\{0, \dots, 0, \pm\gamma, 0, \dots, 0, \mp\gamma, 0, \dots, 0\} \quad (13)$$

e γ é um número positivo de valor elevado.

A matriz de modificações ΔR^i da Eq. (13), de dimensão $n_{mr} \times n_{mr}$, pode ser obtida pelo produto de matrizes:

$$\Delta R^i = E_i G_i E_i^T \quad (14)$$

onde:

$$E_i = (e_{i_1} \dots e_{i_k}) \quad (15)$$

e:

e_{i_j} : j-ésima coluna da matriz identidade;

G_i : matriz diagonal $2k \times 2k$ com valores $\pm\gamma$ e

k : é o número de disjuntores suspeitos cujo *status* é diferente em \mathcal{H}_i com relação a \mathcal{H}_0 .

3.4 Testes de Hipóteses via Teorema de Bayes

O propósito dos testes de hipóteses é estabelecer se as informações obtidas, sejam elas provenientes de medidas ou restrições, dão respaldo à hipótese básica ou a alguma das hipóteses alternativas.

A estimação Bayesiana será utilizada para calcular as probabilidades condicionais de cada hipótese. Seja $P(\mathcal{H}_i)$ a probabilidade *a priori* da hipótese i e $P(\mathcal{H}_i|z)$ a probabilidade condicional *a posteriori*. $P(\mathcal{H}_i)$ deve ser fornecida como dado de entrada. Na falta de melhor sugestão, pode-se admitir que todas as hipóteses são equiprováveis. A forma relevante do Teorema de Bayes para a presente aplicação estabelece que (Papoulis, 1991):

$$P(\mathcal{H}_i|z) = \frac{f(z|\mathcal{H}_i)P(\mathcal{H}_i)}{\sum_{j=1}^{2^n} f(z|\mathcal{H}_j)P(\mathcal{H}_j)} \quad (16)$$

onde $f(z|\mathcal{H}_i)$ é a função densidade probabilidade condicional de z dado que \mathcal{H}_i é verdadeiro.

Considerando-se que as variáveis de estados x e os erros de medição ϵ sejam variáveis aleatórias normalmente distribuídas, suas funções densidade podem ser expressas por (Papoulis, 1991):

$$f_x(x) = 2\pi^{-\frac{n}{2}} \sqrt{|P^{-1}|} e^{\{-\frac{1}{2}x^T P^{-1}x\}} \quad (17)$$

e

$$f_\epsilon(\epsilon|\mathcal{H}_i) = 2\pi^{-\frac{m}{2}} |R_i|^{-\frac{1}{2}} e^{\{-\frac{1}{2}\epsilon^T R_i^{-1}\epsilon\}} \quad (18)$$

O vetor de medidas/restrições z pode ser expresso em função do vetor de estados por:

$$z = Hx + \epsilon \quad (19)$$

onde ϵ é o vetor de erros, de dimensões $n_{mr} \times 1$:

$$\epsilon = \begin{pmatrix} \epsilon_m & 0 & 0 \end{pmatrix}^T \quad (20)$$

Assim, a função densidade probabilidade condicional para cada hipótese i , $f(z|\mathcal{H}_i)$, também será gaussiana (Papoulis, 1991) e pode ser expressa por:

$$f(z|\mathcal{H}_i) = 2\pi^{-\frac{m}{2}} |\Omega_i|^{-\frac{1}{2}} e^{\{-\frac{1}{2}(z-H\bar{x})^T \Omega_i^{-1}(z-H\bar{x})\}} \quad (21)$$

por:

$$\Omega_i = R_i + HPH^T \quad (22)$$

O cálculo do determinante $|\Omega_i|$ pode ser realizado eficientemente através da aplicação de algumas propriedades de determinantes e do teorema de Sherman-Morrison-Woodbury (Golub et all, 1996).

4 RESULTADOS

Os resultados desta seção foram obtidos utilizando-se o mesmo sistema-teste de 30 barras do IEEE, tendo sido simulados os mesmos casos de erros topológicos apresentados em (Clements e Simões Costa, 1997). Considera-se que as subestações a serem detalhadas, definidas pelo pré-processamento, correspondem às barras 12 e 15 do sistema original, aqui renumeradas como barras 2 e 5, respectivamente. A porção relevante do sistema-teste é mostrada na Figura 1 e compreende as subestações suspeitas modeladas ao nível de seção de barra.

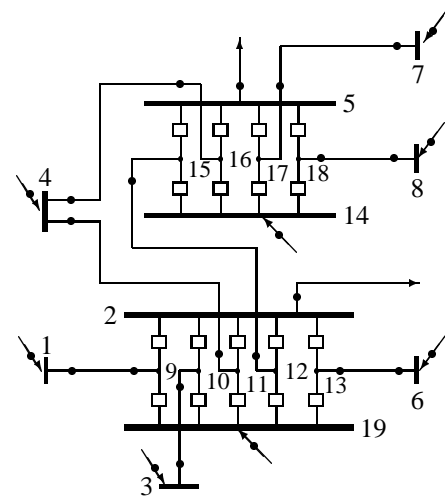


Figura 1: Sistema Teste - 19 nós, 26 ramos

As Tabelas 1 e 2 mostram as condições de operação e os planos de medição utilizados para o sistema-teste. O limiar λ_t foi estabelecido em 3,0 para para todos os casos simulados.

Tabela 1: Condições de Operação para o Sistema Teste

Disjuntores Fechados	
CO-1	CO-2
2-9,2-10,2-11,2-13, 5-16,5-17,5-18	2-9,2-10,2-11,2-12,2-13, 5-15,5-16,14-17,14-18

Tabela 2: Planos de Medição para o Sistema Teste

Plano de Med. 1	Plano de Med. 2
2-9, 2-10, 2-13, 5-18, 19-12, 14-16, 14-17	2-9, 2-10, 2-13, 5-15, 5-16, 5-17, 5-18, 19-12, 14-16, 14-17, 14-18, 14-15,

4.1 Erros Simples

Esta subseção apresenta os resultados dos testes onde o *status* de um único disjuntor é erroneamente reportado para o estimador

Nos três casos simulados, o teste dos multiplicadores de Lagrange normalizados indica a presença do erro de topologia, e portanto o processamento de erros topológicos tem continuidade para identificar os disjuntores cujo *status* está incorreto. Os disjuntores selecionados como suspeitos e os resultados obtidos com os testes de hipóteses estão mostrados na Tabela 3. Verifica-se que, para os três casos simulados, o valor de λ_o^N referente ao disjuntor erroneamente modelado é o único com magnitude superior ao limiar λ_t . O conjunto de disjuntores suspeitos se restringe, portanto, ao disjuntor erroneamente modelado, simplificando a aplicação dos testes de hipóteses. A hipótese básica é definida pela configuração atual, ou seja, pela posição aberta do disjuntor suspeito ($\mathcal{H}_0: \{0\}$). O valor da probabilidade condicional para a única hipótese alternativa \mathcal{H}_1 (referente ao *status* fechado, $\mathcal{H}_1: \{1\}$), mostrado na Tabela 3, é igual a 1, 0, indicando que esta representa a correta configuração do disjuntor suspeito em cada caso simulado.

Tabela 3: Resultados para Erros Simples

Disj. Erron. Modelados	Disj. Susp. ($\lambda_o^N > \lambda_t$)	\mathcal{H}_i	$P(\mathcal{H}_i z)$
Caso 1: 5-16	5-16	$\mathcal{H}_1: \{1\}$	1.00
Caso 2: 2-13	2-13	$\mathcal{H}_1: \{1\}$	1.00
Caso 3: 2-10	2-10	$\mathcal{H}_1: \{1\}$	1.00

4.2 Erros de Inclusão

O erro de inclusão simulado refere-se ao ramo 12-15, o qual não está em operação mas é inadvertidamente incluído no modelo da rede. Para simular este erro, os *status* dos disjuntores 2-12 e 5-15 são supostos fechados. O plano de medição 1 e a condição de operação 1 das Tabelas 2 e 1 são empregados para o estimador e para o processamento de erros topológicos.

Os disjuntores selecionados como suspeitos pelo método estão mostrados na Tabela 4. Na terceira e quarta colunas da mesma Tabela são mostradas as combinação que representam as configurações correta e simulada do conjunto de disjuntores suspeitos, respectivamente.

Tabela 4: Disjuntores Suspeitos - Erro de Inclusão

Disj. Erron. Modelados	Disj. Susp. ($\lambda_o^N > \lambda_t$)	<i>Status</i> Correto	<i>Status</i> Simulado (\mathcal{H}_0)
	2-11	1	1
2-12	2-12	0	1
5-15	5-15	0	1
	5-16	1	1

Os resultados obtidos com a aplicação dos testes de hipóteses para as hipóteses alternativas cujas probabilidades condicionais resultaram em valores não nulos, são apresentados na Tabela 5. Verifica-se que as combinações dos *status* referentes a estas hipóteses correspondem exatamente às três possíveis configurações onde o ramo 12-15 estaria fora de operação, indicando que esta é a configuração correta para este ramo. Os disjuntores 2-11 e 5-16, apesar de considerados suspeitos, não estão erroneamente modelados. Este fato é confirmado pelas três combinações mostradas na Tabela 5, que indicam a posição original (fechada) como sendo a correta configuração destes disjuntores.

Combinações (\mathcal{H}_i)	$P(\mathcal{H}_i)$	$P(\mathcal{H}_i z)$
$\mathcal{H}_8: 1001$	0.1536	0.1587
$\mathcal{H}_{13}: 1101$	0.4096	0.4233
$\mathcal{H}_{14}: 1011$	0.4096	0.4180

4.3 Erros do Tipo Bus Split

A condição de operação para este caso é CO-2, apresentada na Tabela 1, e o plano de medição utilizado é o plano 2 da Tabela 2. É fácil verificar que a configuração resultante de CO-2 implica em um seccionamento de barra na subestação representada na parte superior da Figura 1. Entretanto, este seccionamento é ignorado no modelo da rede, o qual supõe erroneamente que os disjuntores 5-17 e 5-18 estão fechados enquanto os disjuntores 14-17 e 14-18 estão abertos.

Pode-se verificar que, tanto para a configuração real quanto para a simulada, dois disjuntores estarão radialmente conectados aos ramos 7-17 e 7-18. Conforme discutido em (Clements e Simões Costa, 1997), configurações radiais envolvendo disjuntores tornam seus *status* críticos e portanto não detectáveis. O mesmo procedimento adotado em (Clements e Simões Costa, 1997) foi aplicado, segundo o qual o sistema-teste é expandido através da representação das barras denotadas por 7' e 8', de forma a incluir o laço mostrado na Figura 2.

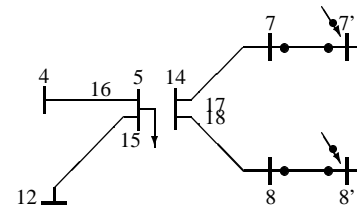


Figura 2: Laço para Sistema Teste Estendido

A Tabela 6 mostra os disjuntores selecionados como suspeitos pelo estimador. Neste caso, o conjunto formado por esses disjuntores corresponde exatamente ao conjunto de disjuntores erroneamente modelados. Os valores não nulos das probabilidades condicionais fornecidos pelos testes de hipóteses são mostrados na Tabela 7. O maior valor obtido para a probabilidade condicional corresponde à hipótese alternativa \mathcal{H}_6 (1100), que representa a configuração correta do conjunto de disjuntores suspeitos. Comparando a hipótese básica com a hipótese alternativa \mathcal{H}_6 , confirma-se a existência do erro de modelagem envolvendo os 4 disjuntores suspeitos e o erro de *bus-split* é corretamente identificado.

Tabela 6: Disjuntores Suspeitos - Erro Bus Split

Disj. Erron. Modelados	Disj. Susp. ($\lambda_o^N > \lambda_t$)	Status Correto	<i>Status</i> Simulado (\mathcal{H}_0)
14-17	14-17	1	0
14-18	14-18	1	0
5-17	5-17	0	1
5-18	5-18	0	1

4.4 Erros de Exclusão

A condição de operação CO-2 da Tabela 1 e o plano de medição 2 da Tabela 2 são novamente empregados neste caso. No erro de

\mathcal{H}_i	$P(\mathcal{H}_i)$	$P(\mathcal{H}_i z)$
\mathcal{H}_6 : 1100	0.0016	0.8978
\mathcal{H}_{11} : 1110	0.0256	0.0352
\mathcal{H}_{12} : 1101	0.0256	0.0653
\mathcal{H}_{15} : 1111	0.1536	0.0018

exclusão simulado os disjuntores 2-12 e 5-15 são considerados abertos pelo estimador, o que exclui erroneamente o ramo 12-15 do modelo da rede.

O conjunto de disjuntores suspeitos obtido a partir dos multiplicadores de Lagrange normalizados associados às restrições operacionais é formado pelos disjuntores {5-18, 5-17, 11-19, 14-16, 9-19, 10-19, 13-19}. Observa-se portanto que os disjuntores erroneamente modelados, 2-12 e 5-15, não estão incluídos neste conjunto. Consistentemente, os resultados obtidos com a aplicação dos testes de hipóteses fornecem probabilidades condicionais *nulas* para todas as hipóteses alternativas. Isto é, os testes de hipóteses indicam corretamente que, para o conjunto de disjuntores selecionados como suspeitos, as informações fornecidas para o estimador sustentam a hipótese básica, segundo a qual estes disjuntores estão corretamente modelados.

Verifica-se portanto que a não-ocorrência dos disjuntores erroneamente modelados entre aqueles originalmente classificados como suspeitos impede a identificação dos erros de topologia. Não obstante, deve ser ressaltado que os testes de hipóteses baseados no teorema de Bayes não tentam atribuir os erros de modelagem a outras combinações de disjuntores. Persistem assim os sintomas da presença do erro, sem uma identificação conclusiva de suas causas.

Conclui-se que a falha na identificação do erro de exclusão deve-se ao procedimento de seleção dos disjuntores suspeitos. Para comprovar isto, suponha que este procedimento é modificado e considera agora os multiplicadores de Lagrange normalizados associados às medidas (λ_m^N) próximas aos disjuntores, ao invés daqueles associados às restrições operacionais. O critério utilizado para inclusão no rol de disjuntores suspeitos é $\lambda_m^N > 3,0$. Com este critério verifica-se que os disjuntores erroneamente modelados (2-12 e 5-15) são os únicos selecionados como suspeitos. A Tabela 8 resume os resultados obtidos com o procedimento modificado para seleção de disjuntores suspeitos.

Tabela 8: Disjuntores Suspeitos por λ_m^N - Erro de Exclusão

Disj. Erron. Modelados	Status Correto	Status Simulado	DS ($\lambda_m^N > \lambda_t$)
2-12	1	0	2-12
5-15	1	0	5-15

A aplicação dos testes de hipóteses considerando a lista de disjuntores suspeitos da Tabela 8 resulta em uma probabilidade condicional igual a 1,0 para a hipótese alternativa $\mathcal{H}_3 : \{1\ 1\}$, indicando que esta é a configuração correta dos disjuntores suspeitos. As probabilidades condicionais obtidas para as outras duas hipóteses alternativas ($\{0\ 1\}$ e $\{1\ 0\}$) foram ambas nulas.

Utilizar os multiplicadores de Lagrange normalizados associados às medidas, conforme apresentado acima, não é uma alternativa válida para a seleção de disjuntores suspeitos, e não se

de haver medidas no plano de medição associadas diretamente ao ramo chaveável envolvido no erro topológico. A segunda razão relaciona-se à possibilidade real de ocorrência de erros grosseiros em medidas, que poderiam ser indevidamente tratados como erros de topologia.

O que os resultados acima de fato demonstram é a necessidade de aprimoramento do método de seleção de disjuntores suspeitos. Neste sentido, estão presentemente sendo avaliadas duas vertentes: (i) o uso das análises generalizadas de observabilidade e criticidade de medidas e restrições como ferramenta acessória àquela seleção, e (ii) a extensão do método baseado em diferenças angulares apresentado em (Clements e Davis, 1983), visando sua aplicação como uma ferramenta alternativa para seleção de disjuntores suspeitos.

5 CONCLUSÕES

Este trabalho propõe o uso de testes de hipóteses baseados em estatística bayesiana para a identificação de erros de topologia na modelagem em tempo real de sistemas de potência. O método proposto foi testado considerando os diferentes tipos de erros de topologia: erro de configuração de um único disjuntor, erros de inclusão e exclusão de ramos da rede e erros do tipo *bus split* em subestações. Os resultados obtidos mostram que, se a redundância do plano de medição e a topologia da rede permitem a inclusão dos disjuntores incorretamente modelados no conjunto de disjuntores suspeitos, a configuração correta destes disjuntores é identificada através das probabilidades condicionais *a posteriori* fornecidas pelo Teorema de Bayes.

O método proposto apresenta como principal vantagem o fato de não exigir re-estimações de estados para cada configuração alternativa dos disjuntores da rede. Ao invés disso, faz uso apenas da estimação de estados correspondente à configuração corrente, a partir da qual são determinados todos os dados necessários para a análise das hipóteses alternativas.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam inicialmente de agradecer as valiosas sugestões dos revisores do artigo submetido ao XIII CBA. Adicionalmente, Elizete Maria Lourenço agradece o suporte financeiro da Universidade Federal do Paraná e da CAPES para a realização de seu curso de Doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Antonio Simões Costa também expressa seus agradecimentos ao CNPq, pelo suporte financeiro a este trabalho de pesquisa.

Referências

- Alsac, O., Vempati, N., Stott, B. e Monticelli, A. (1998). Generalized State Estimation. *Transactions on Power Systems* **13**(3): 1069–1075.
- Clements, K.A. e Davis, P.W. (1983). Multiple Bad Data Detectability and Identifiability: A Geometric Approach. *Transactions on Power Systems* **13**(2): 461–466.
- Clements, K.A. e Simões Costa, A. (1997). Topology Error Identification Using Normalized Lagrange Multipliers. *Transactions on Power Systems* **13**(2): 347–353.

ty in Power System State Estimation. *Transactions on Power Application and Systems* **104**(6): 2987–2993.

Gjelsvik, A. (1993). The Significance of the Lagrange Multipliers in WLS State Estimation with Equality Constraints. *Proceedings of the 11th Power Systems Computation Conference*, pp. 619-625.

Golub, G. H. e Van Loan, C. F. (1996). *Matrix Computation*. 3rd ed. The John Hopkins University Press, Baltimore.

Monticelli, A. e Garcia, A. (1991). Modeling Zero Impedance Branches in Power System State Estimation. *IEEE/PES Winter Meeting* **8**(1): 364–370.

Monticelli, A. (1993). Modeling Circuit Brakers in Weighted Least Squares State Estimation. *Transactions on Power Systems* **8**(3): 1143–1149.

Papoulis, A. (1991). *Probability, Random Variables and Stochastic Processes*. 3rd ed. McGraw Hill.